


M3

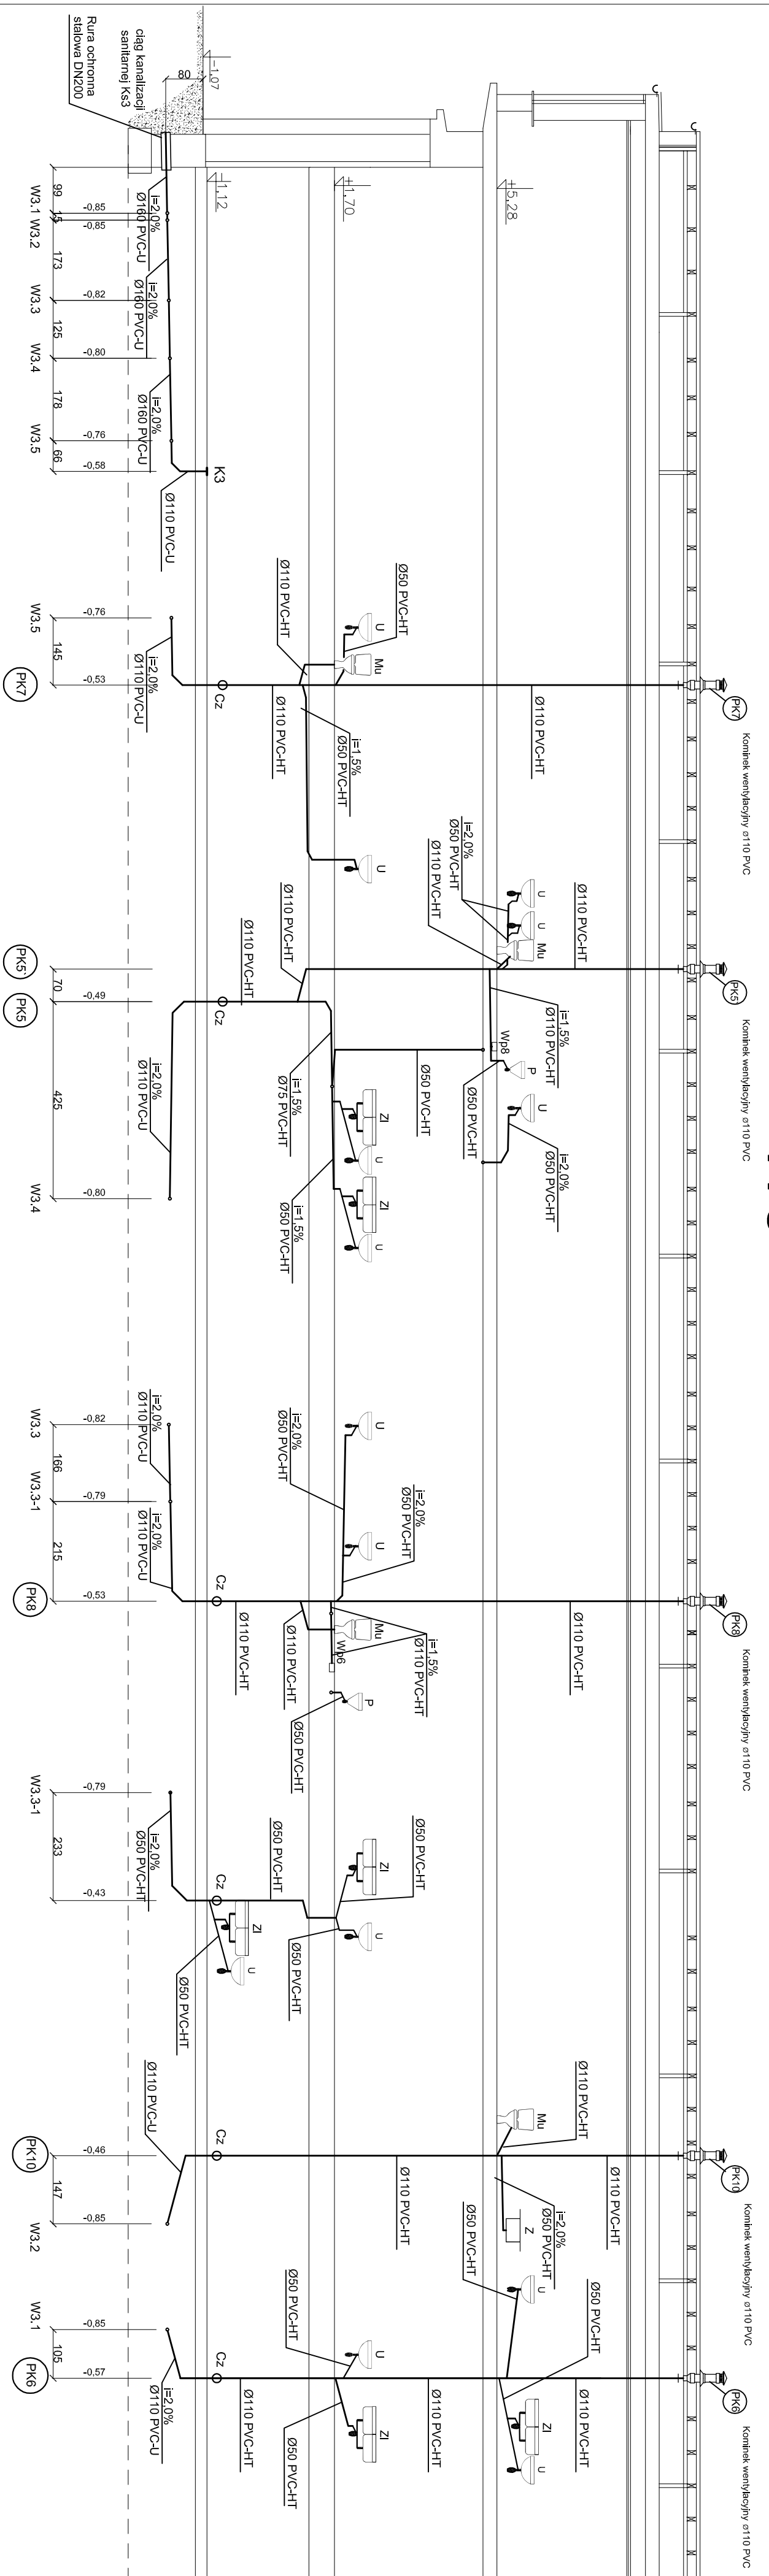

LEGENDA


φ75 PVC-HT

przewody kanalizacyjne z PVC WAVIN
(podano średnicę i minimalny spadek)

Maxi Vent φ 110	oznaczenie pionu typu Maxi Vent
--------------------	---------------------------------

Rura wywiewna PVC 110 PK2 oznaczenie pionu zakończzonego wywiewką
wyprowadzoną nad dach

P10	- odpływ podłogowy produkcji KESSEL		3,00	odległość między węzłami kanalizacji sanitarnej
M				zagłębienie osi rury w zgłędem posadzki
U	- umywalka		-0,56	
Zl	- zlew, zlewozmywak			
Z	- zlew gospodarczy w pomieszczeniu sprzątaczk	CZ - czyszczak		
Mu	- miska ustępowa	k - korek		
N	- natrysk	PVC 110		średnica przewodu
P	- pisuar	i = 2,0 ‰		spadek ułożenia przewodu
		W.1.1		- numer węzła kanalizacji sanitarnej

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R E Ż E Ń E			
ZLECENIODAWCA:	IMIE I NAZWISKO GMINA OZIMEK ul. Dzierżona 4B, 46-040 OZIMEK		NUMER UPRAWNIEN PROJEKT IPOSUBST SKŁOSB7 IPOSUBST1
OBIEKT:	DOM KULTURY ul. Dłuskiego 4, 46-040 OZIMEK		NUMER PRACOWNICY IPOSUBST1
TYTUŁ:	PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU		
TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ROZWIĄNIĘCIE CZ. 3	NUMER UMOWY: ZIG.70/13.05.2013.AM	NUMER PROJEKTU: GP 1305	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
 WAPRI GMINA 44-100 GUMINIE 44-100 GUMINIE 6, TEL:KAX - 22 331 36 00, 775 09 30 e-mail: biuro@guminiawapri.pl	DATA: wrzesień 2012	BRAZJA: SANITARNA	NUMER RYSUNKU: WK/10